- La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo 35 mm². Cu.
- La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de acuerdo con MIBT 039.
- Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.
- La resistencia maxima del sistema sera igual o inferior a 10 OHMIOS.

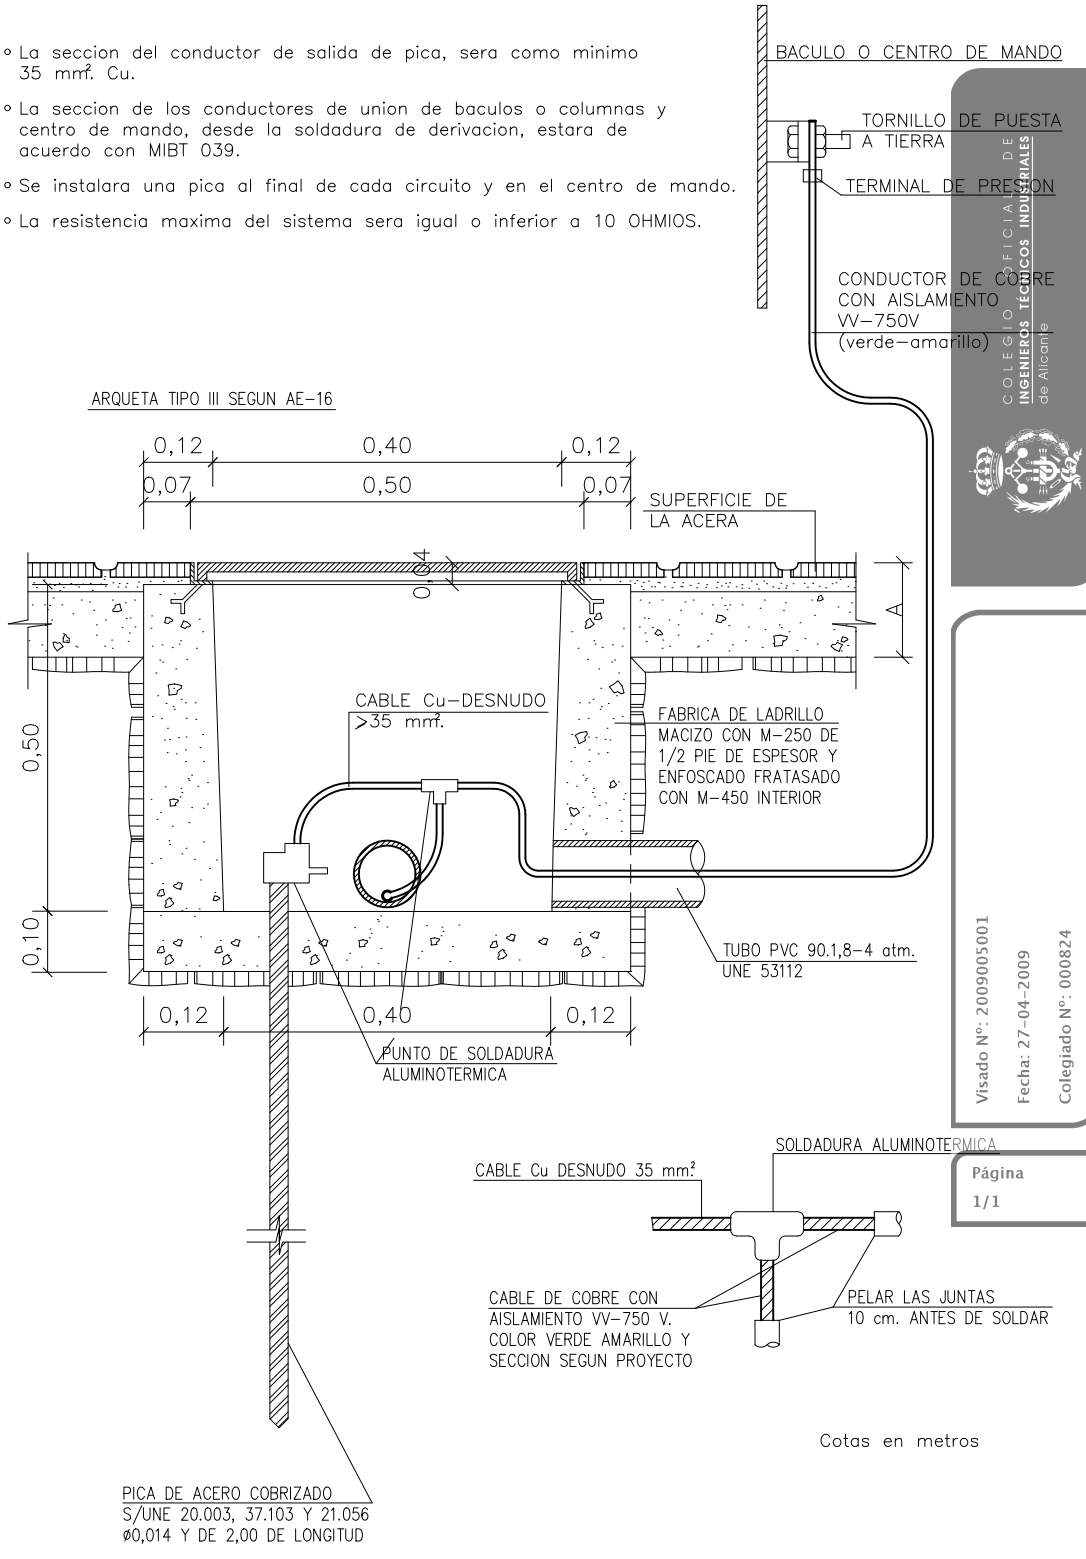

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES de Alicante
Visado Nº: 2009005001
Fecha: 27-04-2009
Colegiado Nº: 000824

PALFE R S.L. POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA PARCELA 42-B (GUARDAMAR DEL SEGURA)

PALFER OFICINA TECNICA
TELF:966725422 FAX:965724389 E-MAIL: palfersl@palfersl.e.telefonica.net

ING. TECN. INDUSTRIAL
PEDRO A. FERRANDEZ

PROYECTO: MEJORAS EN INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE

SITUACIÓN: T.M. FORMENTERA DEL SEGURA (ALICANTE)

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA

FIRMADO:

ESCALA: S/E

PLANO Nº: 08

REF: 09-066

PLANO DE:

DETALLE DE SOLDADURA DE DERIVACIÓN

DIBUJADO: ERIKA

FECHA: 23/04/2009

REF: AL 266/09